



頂版開口図

S = 1/50

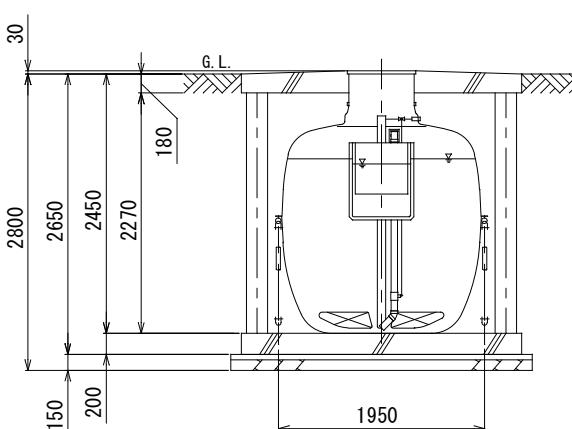


B-B断面図

S = 1/50

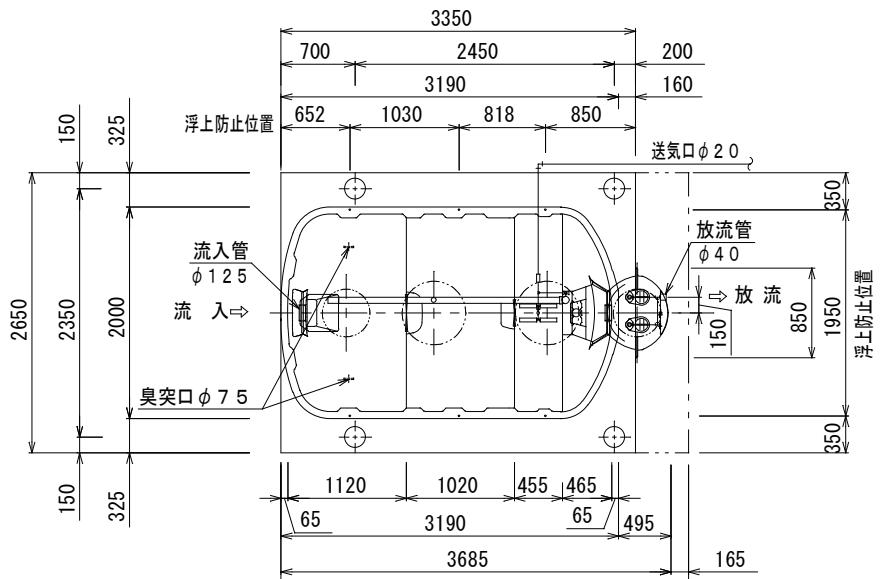


平面図

S = 1/50

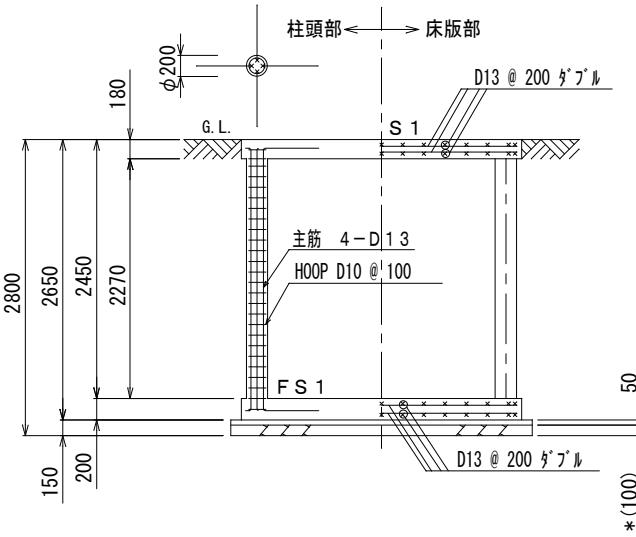


B-B断面配筋図

S = 1/50

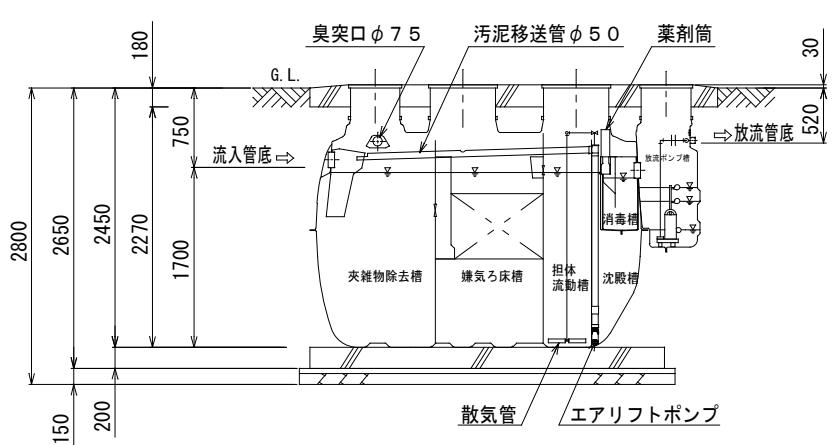

A-A断面図

S = 1/50

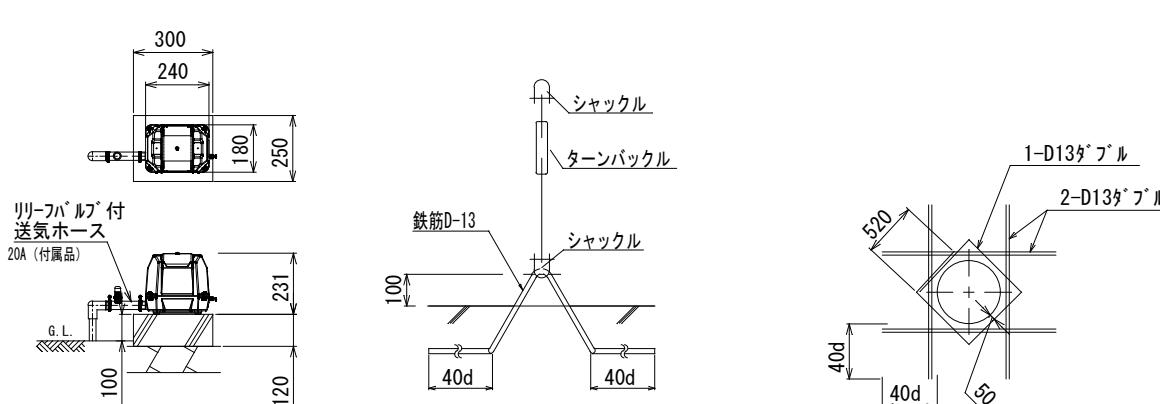

送風機 平面断面図

S = 1/20

アンカーデザイン図

- ・アンカーは土木工事に含む。
- ・浮上防止金具はオプションです。

開口補強筋要領図

仕様	
種類 / 型式	合併処理/A CZ-25H
処理方法	担体流動循環方式
処理対象人員	25人
一人当り汚水量	0.2 m <sup>3</sup> /人・日
計画汚水量	5.0 m <sup>3</sup> /日
流入水BOD濃度	200 mg/L
放流水BOD濃度	20 mg/L
除去率	90 %以上
流入水COD濃度	100 mg/L
放流水COD濃度	30 mg/L
除去率	70 %以上
流入水T-N濃度	45 mg/L
放流水T-N濃度	20 mg/L
除去率	56 %以上
流入水SS濃度	160 mg/L
放流水SS濃度	15 mg/L
除去率	91 %以上
有効容量 m <sup>3</sup>	
夾雜物除去槽	2.839
嫌気ろ床槽	2.818
担体流動槽	1.284
沈殿槽	0.737
消毒槽	0.078
放流ポンプ槽	0.131
電気機器仕様	
送風機	200L/分(0.02MPa) 100V, 175/185W, 1台
放流ポンプ	80L/分×5m×0.15kW×2台 フローツイッチ付(内蔵)

特記事項		
使用材料	コンクリート	FC=21-18 (15)-20 (25) 但し、捨てコン・無筋コンクリートは FC=18 N/mm <sup>2</sup>
	鉄筋	SD 295 A (規格品) 特記なき事項はJASS 5による。
配筋事項	継ぎ手・定着長さ	全て40dとする
*碎石厚さの条件		(本図は碎石100mmとする)
地盤	土質 岩盤・土丹	砂礫・砂
	N値 N≥10	シルト・粘土・ローム
地業(碎石)	種別 地はだ	砂利
	厚さ(mm) 100	砂利
地耐力	必要地耐力	50 kN/m <sup>2</sup> (想定)
その他	・積雪1m以下の場所に設置して下さい。 ・浄化槽の重量に耐える地盤に設置して下さい。 ・地下水位に応じて浮上防止をして下さい。 ・カサ上げは300mmを超えないようにして下さい。 ・製品全高は±10mmの公差があります。 ・流入放水管底は、製品全高に対して±10mmの公差があります。 ・プロワポンプアースは確実に接地して下さい(D種接地工事) ・カサ上げ 300 mm付。 ・T-6仕様	